



OF N° 139/2022

Bernardino de Campos, 11 de maio de 2022.

**ENCAMINHA TERMO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS E LAUDOS TÉCNICOS DOS
MATERIAIS E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Venho por meio deste encaminhar o TERMO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS DE MATERIAIS, referente ao Processo Licitatório, modalidade Tomada de Preços nº: 04/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS COM LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS INTEGRADAS LED, juntamente com o Relatório Fotográfico.

Declaro que a Empresa ZAGONEL S.A, apresentou na data de 10 de maio de 2022 todas as amostras dos materiais conforme relatório fotográfico, juntamente com os laudos técnicos exigidos no edital e memorial descritivo da TP 04/2022, e que todos os materiais e laudos atendem às exigências.

Sem mais para o momento,

CARLA CRISTINA COSTA LIMA

Secretária Municipal de Obras

Setor de Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL
BERNARDINO DE CAMPOS/SP



PROTOCOLO


Recebido em

12 / 05 / 2022


Diary Tancuer



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

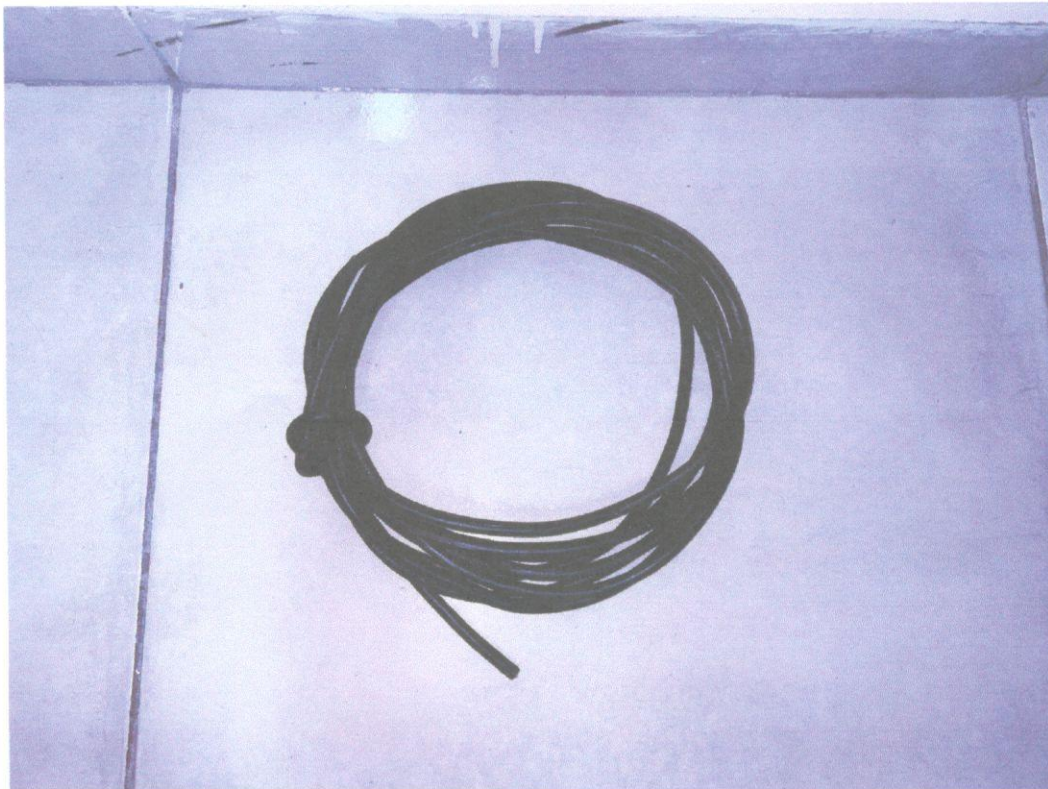

Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

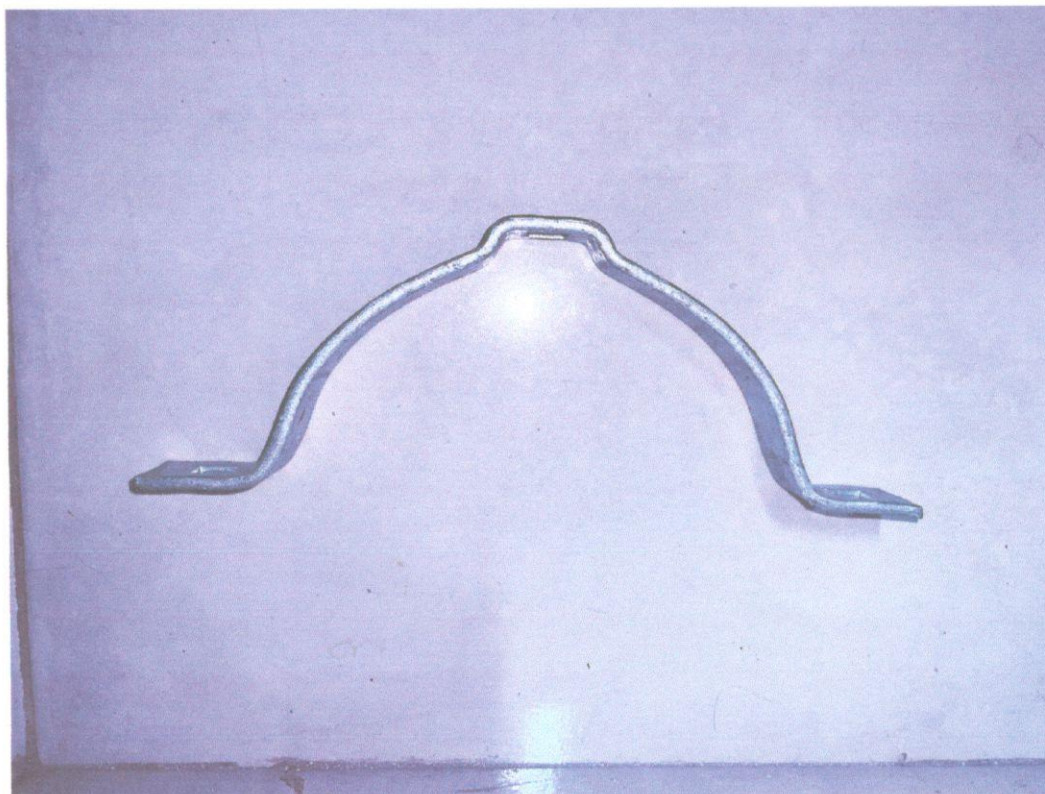

Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm

Carla



MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Av. Cel. Albino A. Garcia, nº510, Centro - Bernardino de Campos, São Paulo


- CEP 18960-000 - Cx Postal 51 - Fone: (14) 3346-8005

CNPJ: 44.563.591/0001-80

IE: Isento

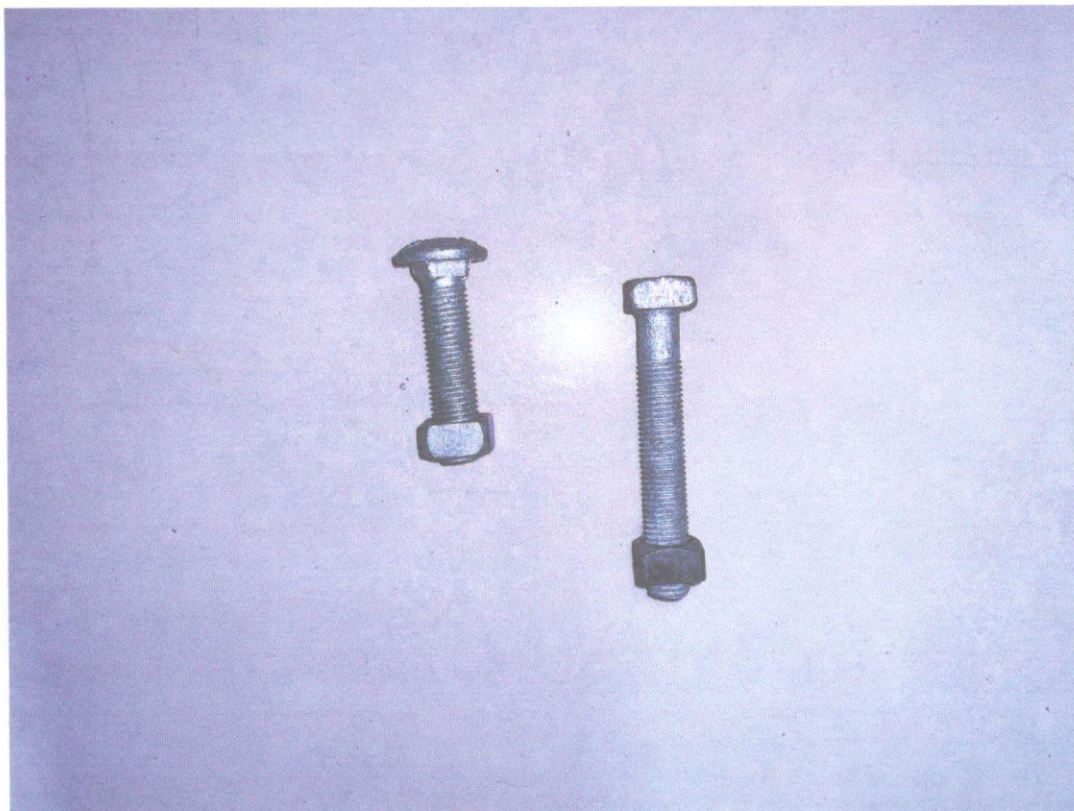

Parafuso Sextavado Rosca Inteira M16-2,00MA-70 e Porca Sextavada M16-2,00Ma-Chave 24

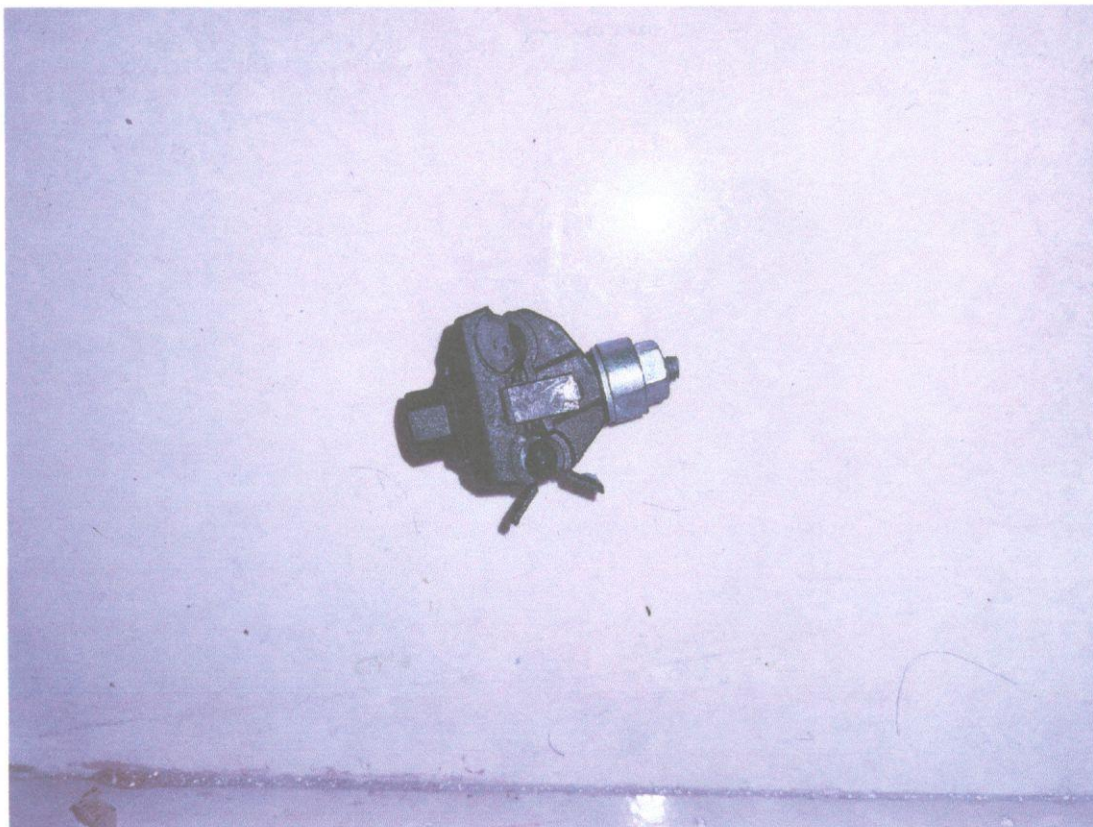

Conector Derivação Perfurante CDP 95/70mm

Carlo



MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Av. Cel. Albino A. Garcia, nº 510, Centro - Bernardino de Campos, São Paulo

- CEP 18960-000 - Cx Postal 51 - Fone: (14) 3346-8005

CNPJ: 44.563.591/0001-80

IE: Isento

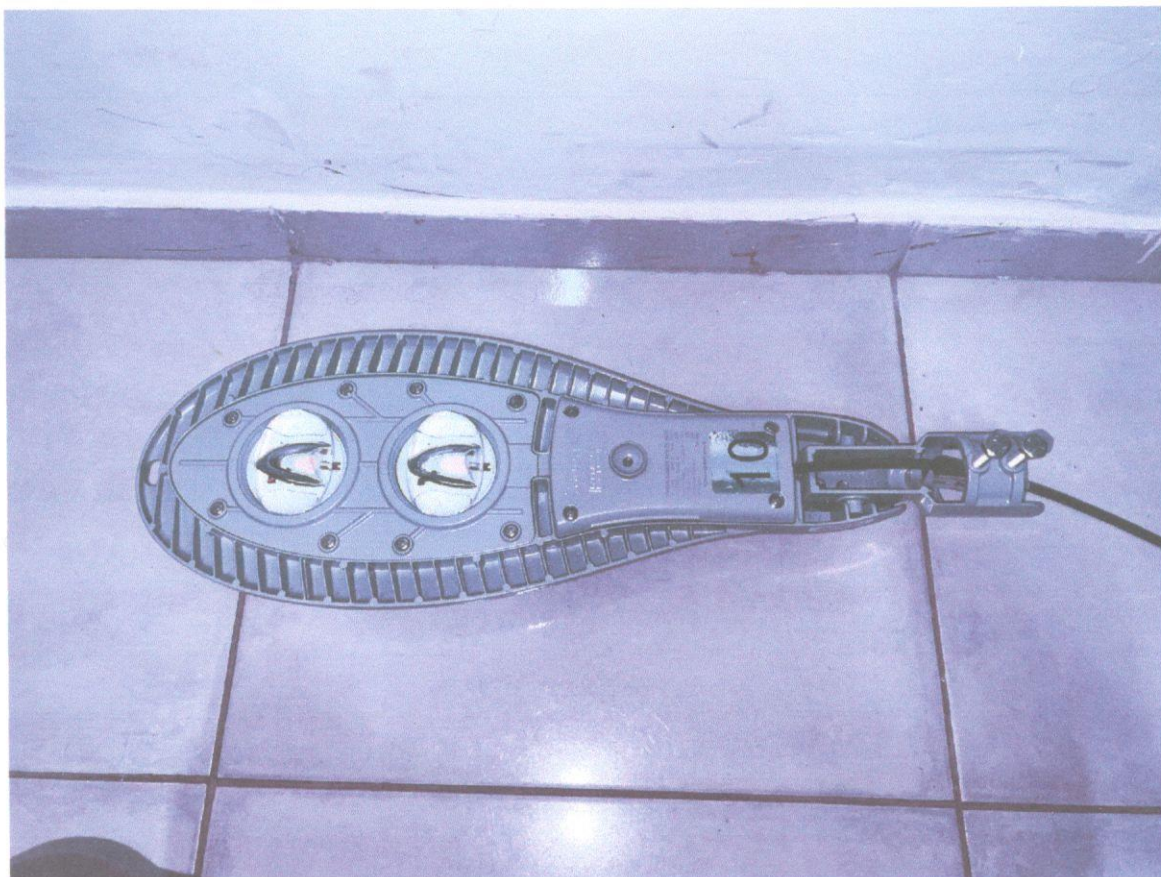

Luminária Pública com tecnologia LED em corpo de alumínio injetado



Braço curvo médio

Carla



MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Av. Cel. Albino A. Garcia, nº 510, Centro - Bernardino de Campos, São Paulo
- CEP 18960-000 - Cx Postal 51 - Fone: (14) 3346-8005
CNPJ: 44.563.591/0001-80 IE: Isento



Fita Isolante antichama 20mx19mm, 90°C, conforme as normas da ABNT NBR NM 60454-3-1 e IEC 60426

Bernardino de Campos, 11 de maio de 2022.

CARLA CRISTINA COSTA LIMA
Secretária Municipal de Obras e Serviços



MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Av. Cel. Albino A. Garcia, nº 510, Centro - Bernardino de Campos, São Paulo

CEP 18960-000 - Cx Postal 51 - Fone: (14) 3346-8005

CNPJ: 44.563.591/0001-80

IE: Isento



TERMO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

Processo Licitatório: Tomada de Preços 04/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS COM LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS INTEGRADAS LED

Eu, **CARLA CRISTINA COSTA LIMA**, recebi da Empresa Zagonel S.A, amostras dos seguintes itens:

- Item 01: Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300mm;
- Item 02: Braço curvo médio (no padrão da concessionária local, conforme GED 2583), com projeção de 2369mm de comprimento, em tubo de aço SAE 1010 a 1020, com ou sem costura, chapa e perfil "U" de aço SAE 1010 a 1020 laminado, espessura mínima da parede do tubo de 3mm e diâmetro do encaixe da luminária de 48mm, com sapata para fixação de braçadeiras;
- Item 03: Luminária Pública com tecnologia LED em corpo de alumínio injetado, potência de 100W, temperatura de cor 5.000k, eficiência luminosa mínima de 120 lm/w, índice de proteção IP66, IRC>70, protetor de surto 10kv, garantia mínima de 5 anos;
- Item 04: Cabo de cobre flexível de 2,5mm², isolamento 0,6/1Kv – isolamento HEPR 90° - baixa emissão de fumaça gases;
- Item 05: Parafuso sextavado Rosca Inteira M16-2,00MA-70 e Porca Sextavada M16-2,00aChave 24;
- Item 06: Fita Isolante antichama 20mx19mm, 90°C, conforme as normas da ABNT NBR NM 60454-3-1 e IEC 60426.
- Item 07: Conector Derivação Perfurante CDP 95/70mm

Bernardino de Campos, 10 de maio de 2022.


CARLA CRISTINA COSTA LIMA

Secretária Municipal de Obras



PROTOCOLO
Recebido em
10 / 5 / 2022